

## Norma : PN-EN 13724:2004

Tytuł: Usługi pocztowe -- Otwory prywatnych skrzynek pocztowych i skrytek -- Wymagania i metody badań.

Norma PN-EN 13724 określa wymagania, jakimi powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe, poziom bezpieczeństwa korespondencji, odporność na warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Określa ona również usytuowanie skrzynek i warunki dostępu dla operatorów do oddawczych skrzynek pocztowych.

Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:

1. 30-40 x 230- 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią;
2. 30-40 x 325 -440 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki umieszczane są dłuższą krawędzią.

Odporność na warunki atmosferyczne:


0 – nie posiada odporności;

3 - wysoka odporność

4 – bardzo wysoka odporność.

Skrzynka powinna posiadać możliwość przechowania korespondencji w kopercie C4 ( wymiary koperty: 229 x 324 mm ) : 6 szt kopert C4 o grubości 2 cm.

Stąd wynikają wymiary kasy : wys.114 mm, szer. 382 mm oraz głębokość 272 mm – jako optymalne do aplikacji korespondencji wzorcowej ( tzn. C4 x6 szt ) bez powodowania zakleszczeń i z zachowaniem bezpieczeństwa korespondencji.

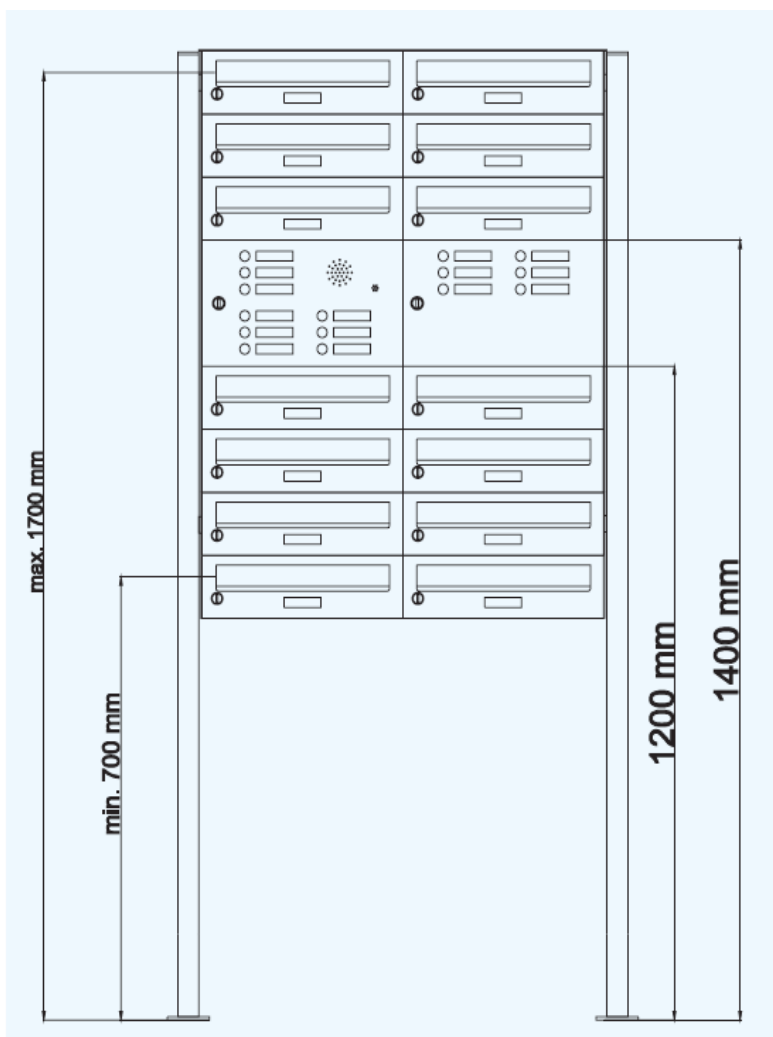

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 /2003 poz. 1731:  
wyciąg :

§ 3. 1. Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm) określonego w normie PN-ISO 269.

2. Pojemność skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.

3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić: 235 mm szerokości i 20 mm wysokości, z tolerancją  $\pm 1$  mm.

§ 5. 1. Skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.

2. Klucz do skrzynki adresat otrzymuje od właściciela lub współwłaściciela nieruchomości albo jego upoważnionego przedstawiciela z chwilą uzyskania uprawnień do korzystania z danego lokalu.

§ 6. 1. Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczane w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów.

2. W budynku wielorodzinnym posiadającym kilka wejść przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw lub zestawy skrzynek w liczbie odpowiadającej liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.

3. Skrzynki lub ich zestawy powinny być instalowane w sposób trwały, nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1 600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

w załączeniu: pełny tekst w .pdf